


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第11180012440号

発行日 平成30年5月8日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
電話 099-265-3936 FAX 099-265-2850

採水年月日	平成30年4月26日		8時42分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部						
	(採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁						
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラプトスポリジウム等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属)		*****		
採水時	(気温) 21℃		(水温) 18℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考			
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	10	/100mL				
	-以下余白-						
備考							
検査期日	平成30年4月26日 ~ 平成30年5月8日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180012450 号

発行日 平成30年5月8日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

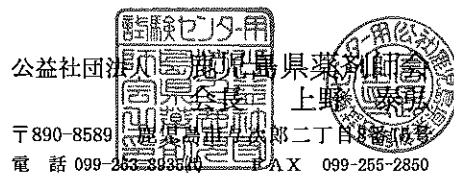

採水年月日	平成30年4月26日		8時50分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部		(採水地点) 口永良部浄水場予備水源				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA'のｼﾞ'ﾝｸﾞ等対策指針				
検査分類	指標菌						
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****				
採水時	(気温) 21℃		(水温) 17℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL			
	-以下余白-						
備考							
検査期日	平成30年4月26日 ~ 平成30年5月8日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180011070 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日	9時20分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリジウム対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 18℃	(水温) 12℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第 11180011080 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年4月25日	9時55分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコリン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 17℃	(水温) 11℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	3	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180011090 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

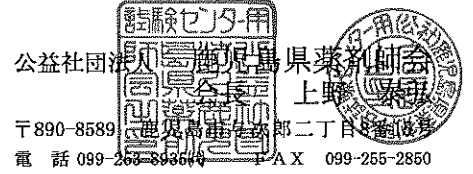

採水年月日	平成30年4月25日 10時50分		天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 列ア・トホ・リジウム対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永綱 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 20℃	(水 温) 13℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第 11180011100 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

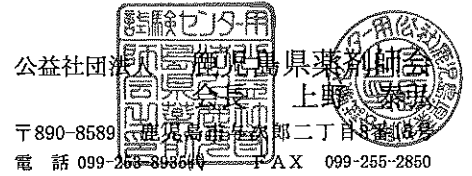

採水年月日	平成30年4月25日 10時20分		天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 18.5℃	(水 温) 16.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180011110 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番地
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年4月25日	9時55分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池			
水質区分		(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾚｼﾞｽﾀﾞﾝｽ 対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時		(気 温) 20.0 ℃	(水 温) 16.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180011120 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

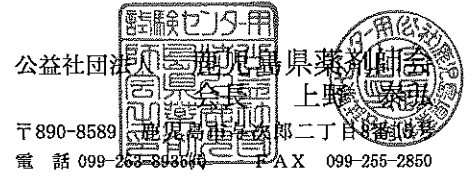

採水年月日	平成30年4月25日 9時30分		天候(前日)	曇/雨	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 榊川浄水場 (採水地点) 榊川浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類)	簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 22.5 ℃	(水 温) 18.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180011130 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年4月25日	8時10分	天候(前日)曇/雨		(当日) 晴
施設名称		(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽				
水質区分		(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾈﾞﾞ ﾘｼﾞﾌﾞﾙ 等対策指針		
検査分類		指標菌				
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時		(気 温) 16.5 °C	(水 温) 15.5 °C	(残留塩素) *****		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1		/100mL		
	-以下余白-					
備 考						
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180011140 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目8番15号
 電話 099-255-6936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日 7時55分 天候(前日)曇/雨 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 19.0℃ (水 温) 17.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検 査 期 日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180011150 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田2丁目8番地(仮)
 電話 099-255-8964(仮) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日	8時45分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリゾーム等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 21.0 ℃	(水温) 15.5 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180011160 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡二丁目8番地
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年4月25日		9時00分		天候(前日)曇/雨		(当日) 晴	
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗ'ｼﾞ'ﾝ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 21.5 ℃		(水 温) 16.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌 (定量)	1				/100mL			
	—以下余白—								
備 考									
検査期日		平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬師会 第11180011170号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

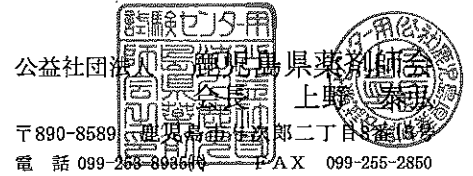

採水年月日		平成30年4月25日	9時30分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラトリノール等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 19.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
—以下余白—					
備考					
検査期日		平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180011180 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番6号
 電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日 9時50分 天候(前日)曇/雨 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラトホトリジム等対策指針			
検 査 分 類	指標菌			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 20.0℃ (水 温) 16.0℃ (残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検 査 期 日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180011200 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

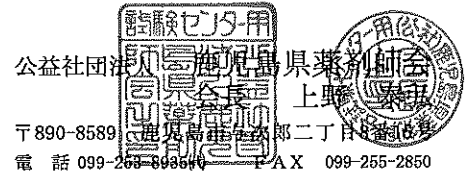

採水年月日	平成30年4月25日 10時03分		天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコトクニシ等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180011190 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市赤松二丁目4番16号

 電話 099-255-8664 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年4月25日		9時31分		天候(前日)曇/雨		(当日) 晴	
施設の名 称		(名 称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾈﾞｰ ﾏﾞ ﾏ 等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 16.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果			単 位	備 考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL				
	—以下余白—								
備 考									
検査期日		平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180011240 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

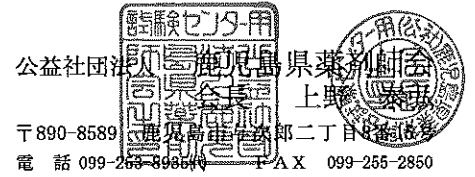

採水年月日		平成30年4月25日		7時34分		天候(前日)曇/雨		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄﾗｼﾞｰﾂ等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 21.0 ℃		(水 温) 16.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考					
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL						
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL						
—以下余白—									
備 考									
検査期日		平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬師会 第11180011230号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

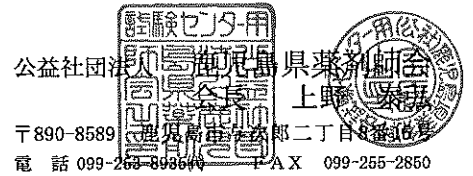

採水年月日	平成30年4月25日 7時45分		天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロコバクテリア対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 22.0℃	(水 温) 17.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	-以下余白-			
備 考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180011210 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番3号
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日		8時05分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クロトコルリンウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 16.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180011220 号

発行日 平成30年5月7日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
 電話 099-255-8364 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日		8時17分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 19.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月7日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180011250 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野

 〒890-8589 鹿児島市平田二丁目6番地6号

 電話 099-255-8996 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日		9時00分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田浄水場 (採水地点) 永田浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 20℃		(水温) 12℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180011260 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日 9時20分 天候(前日)曇/雨 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 18℃ (水温) 12℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180011270 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目4番16号
 電話 099-255-6935 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年4月25日		9時55分		天候(前日) 曇/雨		(当日) 晴	
施設の名 称		(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁							
水 質 区 分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		クリプトスポリジウム等 原水							
採水者		(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 17℃		(水 温) 11℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果				単 位	備 考		
1	クリプトスポリジウム	検出されない				/10L			
2	ジアルジア	検出されない				/10L			
	-以下余白-								
備 考									
検 査 期 日		平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		米澤 守光							


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180011280号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

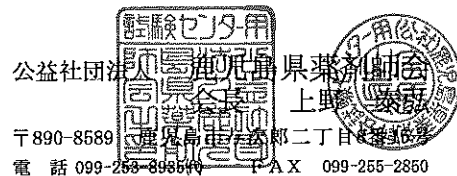

採水年月日	平成30年4月25日		10時50分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子浄水場 (採水地点) 志戸子浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 20℃		(水温) 13℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬師会 第 11180011290 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

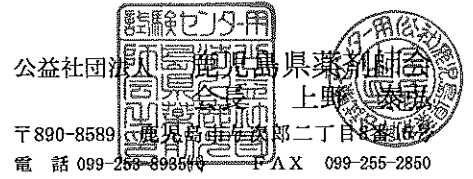

採水年月日	平成30年4月25日 8時10分		天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.5℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180011300 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目6番16号
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日 7時55分		天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 19.0 ℃	(水 温) 17.0 ℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180011310 号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島市熊毛郡二丁目1番1号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日		8時45分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 21.0℃	(水温) 15.5℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180011320 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 平成30年5月11日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市東山手二丁目1番10号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年4月25日		9時00分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアリジア	検出されない	/10L		
	ー以下余白ー				
備考					
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第11180011330号

発行日 平成30年5月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田二丁目1番1号
 電話 099-255-3935 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年4月25日	9時30分	天候(前日)曇/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 19.0℃	(水 温) 16.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	- 以下余白 -			
備 考				
検査期日	平成30年4月25日 ~ 平成30年5月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			