


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101880 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

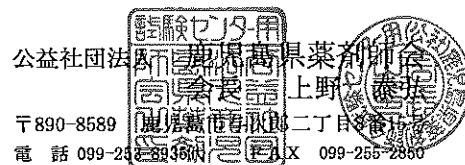

採水年月日		平成30年9月11日		8時15分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 20.4℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	230/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	42mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.5	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	0.9度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101890 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

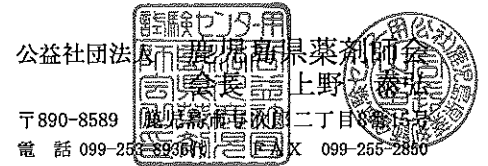

採水年月日	平成30年9月11日		7時50分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 21.5℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	160/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	47mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.4	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	1.3度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキササン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	5.7mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101900 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

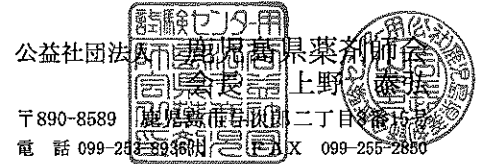

採水年月日		平成30年9月11日		9時05分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 21.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	1600/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	46mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.1	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	6.1度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	2.9度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロプロピレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.20mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.11mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	3.5mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.009mg/L	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101910 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

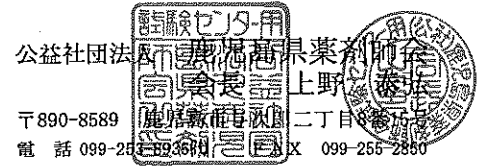

採水年月日		平成30年9月11日		9時22分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 23.5℃		(水 温) 25.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	440/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	20mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.3	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	5.4度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	1.3度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.05mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	3.0mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.005mg/L	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101920 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

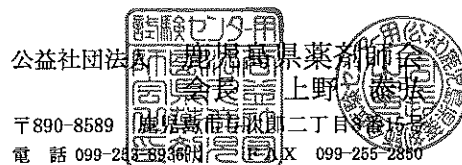

採水年月日		平成30年9月11日 10時02分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(39項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 22.4℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	1300/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	4.7mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	37mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.4mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	5.8	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	12.1度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	3.9度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.26mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.14mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	3.3mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.008mg/L	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101930 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年9月11日		10時05分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 表生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池						
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(39項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 22.2℃		(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	参考値*	NO	検査項目名	検査結果	参考値*
1	一般細菌	2100/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	3.1mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	43mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000008mg/L	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000002mg/L	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	4.9mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	5.9	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	16.9度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	8.1度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.38mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.21mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	2.4mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.015mg/L	0.05mg/L以下				
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。							
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第11180101970号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

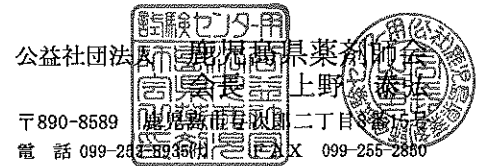

採水年月日		平成30年9月11日		11時40分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 新原浄水場内排水弁							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 21.8℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	3000超/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	2.3mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	44mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000003mg/L	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000003mg/L	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5.3mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	5.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	21.6度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	9.7度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサソ	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.37mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.21mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	1.9mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.009mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第11180101960号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

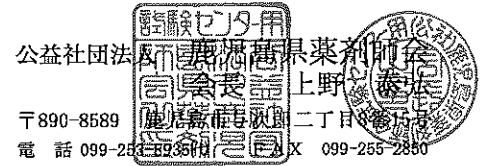

採水年月日		平成30年9月11日 11時00分		天候(前日)		曇 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 22.4℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	3000超/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	36mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.8mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	11.6度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	3.1度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.26mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.15mg/L	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	4.1mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.010mg/L	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101950 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

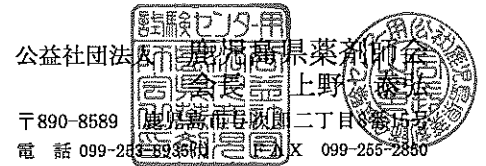

採水年月日		平成30年9月11日 10時21分		天候(前日)		曇 (当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島浄水場内沈殿池					
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 26.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※
1	一般細菌	1300/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	23mg/L	500mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.2	5.8以上8.6以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	4.0度	5度以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度	2度以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
22	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下				
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下				
25	ナトリウム及びその化合物	4.0mg/L	200mg/L以下				
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下				

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101940 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

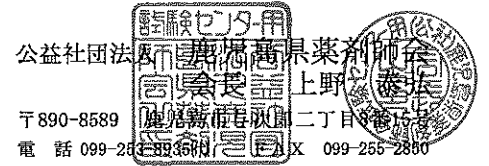

採水年月日		平成30年9月11日		9時46分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 25.5 ℃		(水 温) 22.5 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	490/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	39mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	3.2度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.3度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.8mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180102010 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

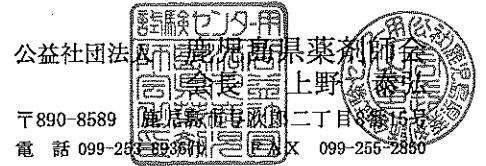

採水年月日		平成30年9月11日		7時50分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.5℃		(水温) 21.5℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	320/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4mg/L	300mg/L以下		
3	方下ミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	28mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.0001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.0001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	2.5度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.2度未満	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		一以下余白一				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.5mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102000 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

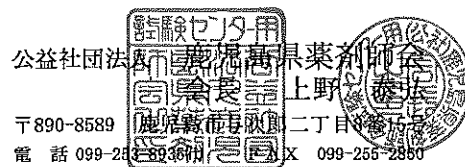

採水年月日		平成30年9月11日		8時09分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場							
		(採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 27.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値*	NO	検査項目名	検査結果	参考値*		
1	一般細菌	380/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	41mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000002mg/L	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000002mg/L	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	3.3度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.6度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	6.8mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180101980 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

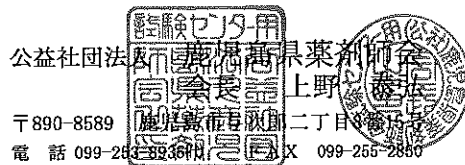

採水年月日		平成30年9月11日		8時30分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	480/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	33mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジオオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	3.1度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.4度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.03mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	5.5mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						

※参考値は水道法の基準値を掲載しています。

検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180101990 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

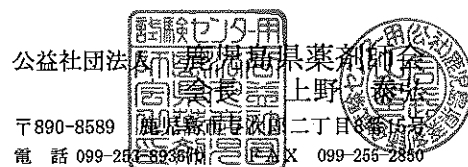

採水年月日		平成30年9月11日		8時49分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(39項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 28.5℃		(水温) 23.0℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	参考値※	NO	検査項目名	検査結果	参考値※		
1	一般細菌	170/mL	100/mL以下	27	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下		
2	大腸菌	検出する	検出されないこと	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	蒸発残留物	43mg/L	500mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ジエオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	34	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	臭気	異常なし	異常でないこと		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	色度	2.2度	5度以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	濁度	0.8度	2度以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下		—以下余白—				
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下						
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
21	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
22	アルミニウム及びその化合物	0.07mg/L	0.2mg/L以下						
23	鉄及びその化合物	0.04mg/L	0.3mg/L以下						
24	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下						
25	ナトリウム及びその化合物	6.2mg/L	200mg/L以下						
26	マンガン及びその化合物	0.002mg/L	0.05mg/L以下						
※参考値は水道法の基準値を掲載しています。									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105490 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市大字二丁目8番地
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月18日 8時55分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クラプトスポリン等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 川東 久志 (所属) *****			
採水時	(気温) 28℃ (水温) 21℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2	/100mL	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成30年9月18日 ~ 平成30年9月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180105500 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地

 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月18日 8時35分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部		(採水地点) 口永良部浄水場予備水源			
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフトホリソム等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 28℃		(水温) 22℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年9月18日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180097850 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町二丁目
 電話 099-255-3036 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月5日 9時00分		天候(前日) 晴 (当日) 晴	
施設 の 名称		(名称) 吉田地区簡易水道 吉田浄水場 (採水地点) 吉田水源池			
水質区分		(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフト紙リサイクル対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時		(気温) 27℃ (水温) 13℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	-以下余白-				
備考					
検査期日		平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180097860 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時35分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊浄水場 (採水地点) 一湊水源池導水管排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道		
検査分類	指標菌 (検査目的) カブトホトシノム等対策指針					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属)	*****		
採水時	(気温) 20℃		(水温)	15℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180097880 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田二丁目
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日		10時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川浄水場 (採水地点) 深川浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAﾘﾝｼﾞﾝ等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 30.0 ℃	(水温) 27.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180097890号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番5号
電話 099-253-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 8時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 楠川浄水場 (採水地点) 楠川浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌					
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****				
採水時	(気 温) 29.0 ℃	(水 温) 21.0 ℃	(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180097900 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田2丁目
 電話 099-253-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時10分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楯川浄水場 (採水地点) 楯川浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 30.0℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	1	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180102170号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田2丁目1番地
 電話 099-255-3967 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 8時15分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保浄水場内着水槽				
水質区分	(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クラフト紙のリサイクル対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****			
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 20.4℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102180 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 7時50分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行浄水場内排水弁				
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カプトソブリン等対策指針		
検査分類	指標菌				
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0 ℃	(水 温) 21.5 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考	
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備 考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102190 号
発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

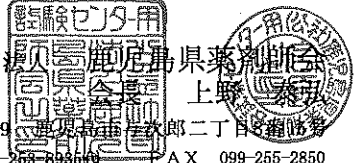

採水年月日		平成30年9月11日	9時05分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 松峯浄水場 (採水地点) 安房浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	
検査分類		(検査目的) カリブトスツリシム等対策指針 指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 24.0 ℃		(水温) 21.5 ℃	
		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180102200 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚労省大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
 〒890-8588 鹿児島市上野 2-2-1
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850


採水年月日		平成30年9月11日		9時22分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧浄水場内沈殿池							
水質区分		(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラプトスポリジウム等対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 25.1℃		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果				単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する				/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0				/100mL			
	—以下余白—								
備考									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102210 号
発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 藤原 英次
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番15号
 電話 099-255-3936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時02分		天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 花揚浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) カプトストリチン等対策指針	
検査分類	指標菌			
採水者	(氏 名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 23.0 °C	(水 温) 22.4 °C	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単 位	備 考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備 考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102220 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様




公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目
 電話 099-255-8964 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時15分		天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 麦生浄水場 (採水地点) 高平浄水場内沈殿池					
水 質 区 分	(区 分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ等対策指針		
検 査 分 類	指標菌					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属)	*****		
採 水 時	(気 温) 24.0 ℃		(水 温)	22.2 ℃		(残留塩素) *****
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	単 位	備 考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	2	/100mL			
	—以下余白—					
備 考						
検 査 期 日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180102240 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地
電話 099-268-8966 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年9月11日	11時00分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 原地区簡易水道 尾之間浄水場 原浄水場 (採水地点) 原浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) カブトスポリジウム対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 22.5℃		(水温) 22.4℃ (残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180102230 号



発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目 3 番 5 号

電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時46分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針			
検査分類	指標菌			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.5℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL	
	—以下余白—			
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180102280 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市豊後町二丁目5番5号
 電話 099-255-2850 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日			7時50分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クラフトホリウム等対策指針	
検査分類	指標菌					
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時	(気温) 25.5 ℃		(水温) 21.5 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考		
1	大腸菌(定性)	検出する	/100mL			
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL			
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬剤師会 第11180102270号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

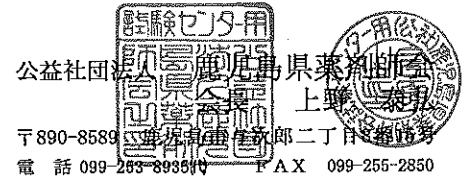


採水年月日		平成30年9月11日	8時09分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称		(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟAの水質改善対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 27.5℃		(水温) 22.0℃	
		(残留塩素) *****			
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	大腸菌(定性)	検出されない	/100mL		
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0	/100mL		
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成30年9月11日 ～ 平成30年9月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102250 号
発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番5号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月11日	8時30分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) ｸﾞﾙｰﾌﾟA等対策指針	
検査分類		指標菌			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 28.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	大腸菌(定性)	検出する		/100mL	
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0		/100mL	
	—以下余白—				
備考					
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者		米澤 守光			

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島試 第 11180102260 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目5番10号
電話 099-255-8995 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月11日		8時49分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名		(名 称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池							
水質区分		(区 分) 原水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) クロコバクテリア対策指針			
検査分類		指標菌							
採水者		(氏 名) 藤原 英次			(所 属) *****				
採水時		(気 温) 28.5 ℃		(水 温) 23.0 ℃		(残留塩素) *****			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果			単 位	備 考			
1	大腸菌(定性)	検出する			/100mL				
2	嫌気性芽胞菌(定量)	0			/100mL				
	-以下余白-								
備 考									
検 査 期 日		平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 責 任 者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105520 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
 電話 099-255-3634 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月18日 8時35分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場予備水源					
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針			
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏 名) 川東 久志		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 28 ℃		(水 温) 22 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単 位	備 考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備 考						
検査期日	平成30年9月18日 ~ 平成30年10月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180105510 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 熊毛郡屋久島町二丁目5番地
電話 099-255-8816 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月18日 8時55分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 口永良部浄水場外排泥弁					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属)	*****		
採水時	(気温) 28℃		(水温) 21℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	-以下余白-					
備考						
検査期日	平成30年9月18日 ~ 平成30年10月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180103670 号

発行日 平成30年9月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番5号
 電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時46分		天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 上之牧浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 25.5℃		(水温)	22.5℃ (残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年9月13日 ~ 平成30年9月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180103710 号

発行日 平成30年9月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田469番地45号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	7時50分	天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 平内浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針				
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****				
採水時	(気温) 25.5℃ (水温) 21.5℃ (残留塩素) *****				
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L		
2	ジアルジア	検出されない	/10L		
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年9月13日 ~ 平成30年9月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180103700 号

発行日 平成30年9月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市豊次郎二丁目8番5号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 8時09分		天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇	
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 湯泊浄水場内沈殿池			
水 質 区 分	(区 分) 原水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水			
採水者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 27.5 ℃ (水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない	/10L	
2	ジアルジア	検出されない	/10L	
	-以下余白-			
備考				
検査期日	平成30年9月13日 ~ 平成30年9月28日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180103680 号

発行日 平成30年9月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

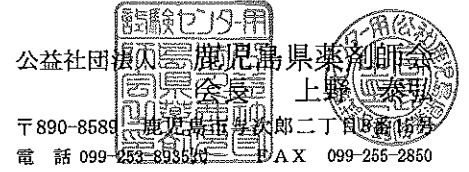

採水年月日	平成30年9月11日		8時30分	天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) 中間浄水場内沈殿池					
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針		
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 ℃		(水温) 22.0 ℃	(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考	
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L		
2	ジアルジア	検出されない		/10L		
	—以下余白—					
備考						
検査期日	平成30年9月13日 ~ 平成30年9月28日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180103690 号
発行日 平成30年9月28日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目8番1号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日		8時49分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 栗生浄水場内沈殿池				
水質区分	(区分) 原水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) クリプトスポリジウム等対策指針	
検査分類	クリプトスポリジウム等 原水				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果		単位	備考
1	クリプトスポリジウム	検出されない		/10L	
2	ジアルジア	検出されない		/10L	
	-以下余白-				
備考					
検査期日	平成30年9月13日 ~ 平成30年9月28日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査責任者	米澤 守光				