



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180038910号

発行日 平成30年6月21日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市川内二丁目8番15号
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月14日 8時50分 天候(前日) 晴 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 川東 久志 (所 属) *****			
採水時	(気温) 26℃ (水温) 23℃ (残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	24.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.4度	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月14日 ~ 平成30年6月21日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180035350 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目19番49号
電話 099-255-8366 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 8時50分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 18℃	(残留塩素) 0.1mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180035360 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久郎二丁目8番地
 電話 099-255-8036 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 9時20分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 25℃		(水温) 20℃	(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180035370 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8585 鹿児島市屋久郎二丁目8番地

 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日	10時15分	天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 26 ℃		(水 温) 20 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180036930 号

発行日 平成30年6月20日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月13日		9時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時		(気温) 27℃		(水温) 16℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと					
3	塩化物イオン	9.8mg/L	200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下					
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし	異常でないこと					
7	臭気	異常なし	異常でないこと					
8	色度	0.5度未満	5度以下					
9	濁度	0.2度未満	2度以下					
	—以下余白—							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検査期日	平成30年6月13日 ~ 平成30年6月20日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	米澤 守光							



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180035390 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県水質検査協会
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目9番10号
 電話 099-253-8835(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日	11時25分	天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 26℃		(水温) 20℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180035380 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目9番10号
 電話 099-255-8036 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 11時25分		天候(前日) 晴/雨 (当日) 晴	
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 26.5℃		(水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180035400 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目2番1号
 電話 099-253-8880 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日	11時00分	天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180035410 号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番1号
 電話 099-253-8930 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 10時50分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 25.0 ℃	(水 温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180035420号

発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

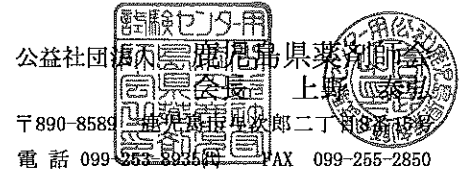

採水年月日	平成30年6月12日 10時20分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180035430 号
発行日 平成30年6月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8588 鹿児島市上野 2-2-18
電話 099-255-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 9時15分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 永網 智之	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 25.0 ℃	(水 温) 23.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180028550 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目3番10号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		8時07分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館				
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検 査 分 類	水質基準(9項目)				
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 19.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬師会 第11180028560号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬師会 上級
 〒890-8588 鹿児島市屋久次郎二丁目8番16号
 電話 099-255-8966(特) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日	7時40分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 17.8℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028580 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番地
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館				
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検 査 分 類	水質基準(9項目)				
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 21.5 ℃		(水 温) 15.5 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検 査 期 日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検 査 責 任 者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180028570 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目1番1号
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 10時25分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 19.0 ℃ (水 温) 17.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028590 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田2丁目8番地
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 8時38分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 20.0℃		(水温) 17.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	39.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180028710号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久次郎二丁目5番10号
 電話 099-255-8986(特) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時00分		天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 花場浄水場 (採水地点) 徳田 宅			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 17.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028600 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番15号
 電話 099-253-8986(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		9時20分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 18.5℃		(水温) 17.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180028610 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目15番15号
 電話 099-255-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時30分		天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 19.0℃	(水温) 16.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	32/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028680 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番15号
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時40分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180028670 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田469番地45号
 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		9時48分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅						
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検 査 分 類	水質基準(9項目)						
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次			(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 18.5 ℃		(水 温) 14.0 ℃	(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考			
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	0.9度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	—以下余白—						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180028660号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番15号
 電話 099-255-8986(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 10時04分 天候(前日) 晴 (当日) 雨		
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)		
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃ (水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値 備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1.0度	5度以下
9	濁度	0.2度未満	2度以下
	—以下余白—		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。			
備 考			
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日		
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
検査責任者	米澤 守光		


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028650 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番15号
 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時55分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028640 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8588 鹿児島県屋久島町小瀬田469番地
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時33分		天候(前日)	晴	天候(当日)	雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 19.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180028630 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番15号
 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		9時21分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 19.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.6度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028620 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

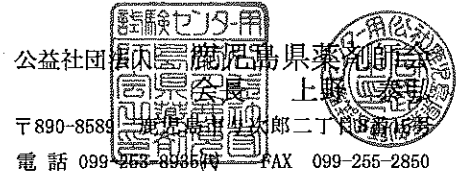

採水年月日	平成30年6月5日 9時07分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.5 °C		(水温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028690 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人鹿児島県水質浄化協会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1番1号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 8時54分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 25.5℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180028700 号

発行日 平成30年6月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上原二丁目
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日		8時28分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時		(気温) 26.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下					
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと					
3	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下					
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下					
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下					
6	味	異常なし	異常でないこと					
7	臭気	異常なし	異常でないこと					
8	色度	0.5度未満	5度以下					
9	濁度	0.2度未満	2度以下					
	—以下余白—							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備考								
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月12日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180038960 号

発行日 平成30年7月3日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月14日 8時50分		天候(前日) 晴	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****	
採水時	(気温) 26℃		(水温) 23℃	(残留塩素) 0.5mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月14日 ~ 平成30年7月3日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180035500 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目1番1号
 電話 099-255-8866 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 8時50分 天候(前日) 晴/雨 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 23.5℃ (水温) 18℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180035510 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年6月12日	9時20分	天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 25℃	(水温) 20℃	(残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬劑師会 第 11180035520 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬劑師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島郡二丁目8番15号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 10時15分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(比臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 26℃		(水温) 20℃	(残留塩素) 0.1mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬劑師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180036940 号

発行日 平成30年7月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1 鹿児島薬試
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月13日 9時10分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 27℃		(水温) 16℃	(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月13日 ~ 平成30年7月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180035540 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目1-1

 電話 099-858-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 11時25分 天候(前日) 晴/雨 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 26℃ (水 温) 20℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年6月12日 ～ 平成30年6月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180035530 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

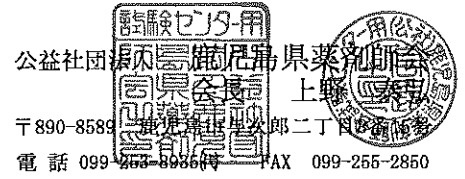

採水年月日		平成30年6月12日		11時25分		天候(前日) 晴/雨		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭2項目)							
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****					
採水時		(気温) 26.5 °C		(水温) 23.0 °C		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考					
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	—以下余白—								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180035550 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日	11時00分	天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 27.0 °C		(水 温) 19.5 °C (残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	米澤 守光



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180035560 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 屋久島町屋久島二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 10時50分 天候(前日) 晴/雨 (当日) 晴			
施設 の 名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭・臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 25.0 ℃	(水 温) 22.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第11180035570号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治様

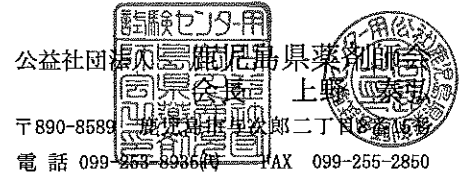

採水年月日	平成30年6月12日 10時20分		天候(前日) 晴/雨 (当日) 晴	
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 25.0℃		(水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180035580 号

発行日 平成30年6月29日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久郎二丁目5番5号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月12日 9時15分		天候(前日) 晴/雨	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(加臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 25.0 ℃		(水 温) 23.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年6月12日 ~ 平成30年6月29日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180028840 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地
電話 099-253-8826 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年6月5日		8時07分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(比臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0 ℃	(水温) 19.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028850 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目4番地
 電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日		7時40分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0 ℃		(水温) 17.8 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028870 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目8番5号
 電話 099-255-8080 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日	8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 21.5 ℃		(水温) 15.5 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジエオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028860 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県水質浄化協会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 10時25分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 19.0 ℃ (水 温) 17.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180028880 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日	8時38分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 20.0 ℃		(水温) 17.0 ℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180029000 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日		9時00分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 17.0 ℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考					
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180028890号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

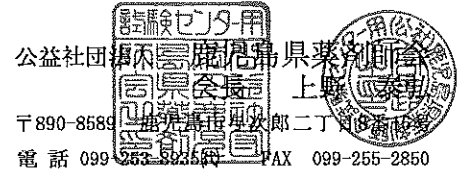

採水年月日	平成30年6月5日 9時20分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 18.5℃		(水温) 17.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第11180028900号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野原町二丁目8番1号
 電話 099-257-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時30分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設 の 名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 19.0℃		(水 温) 16.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180028970 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒 890-8589 鹿児島市屋久島二丁目
 電話 099-255-8850 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日	9時40分	天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(臭2項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時		(気温) 19.5 °C		(水温) 19.0 °C		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	-以下余白-						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180028960号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島市松原二丁目6番10号
 電話 099-255-8880 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日		9時48分	天候(前日) 晴	(当日) 雨	
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(加臭2項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時		(気温) 18.5℃		(水温) 14.0℃		(残留塩素) 0.6mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考			
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検査期日		平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180028950 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野 2-2-1

 電話 099-255-5555(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月5日 10時04分		天候(前日) 晴 (当日) 雨	
施設の名称		(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	ー以下余白ー				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180028940 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市中央二丁目8番14号
 電話 099-255-8833(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年6月5日 9時55分 天候(前日) 晴 (当日) 雨			
施設の名 称	(名 称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(加臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 23.5 ℃		(水 温) 23.0 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028930 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

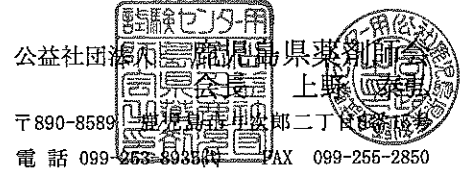

採水年月日		平成30年6月5日 9時33分		天候(前日) 晴		(当日) 雨	
施設の名 称		(名 称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)					
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次				(所 属) *****	
採 水 時		(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 19.0 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考	
1	ジエオスミン	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満		0.00001mg/L以下			
	-以下余白-						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日		平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者		米澤 守光					

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180028920 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市東町二丁目1番地
電話 099-255-8236(代) FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年6月5日 9時21分		天候(前日)	晴	(当日)	雨	
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類)	簡易水道		(検査目的)	水道法
検 査 分 類	水質基準(加臭2項目)						
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****				
採 水 時	(気 温) 23.5 °C		(水 温)	19.5 °C		(残留塩素)	0.4mg/L
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検 査 期 日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日						
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 責 任 者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180028910 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

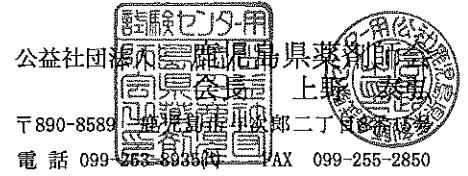

採水年月日	平成30年6月5日 9時07分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.5 °C	(水 温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180028980号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

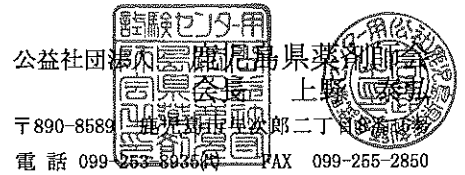

採水年月日		平成30年6月5日 8時54分		天候(前日)	晴	(当日)	雨
施設の名称		(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(加臭2項目)					
採水者		(氏名) 藤原 英次			(所属) *****		
採水時		(気温) 25.5℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備 考							
検査期日		平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180028990 号

発行日 平成30年6月22日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

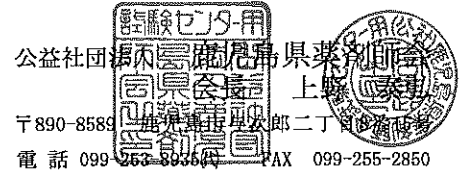

採水年月日		平成30年6月5日	8時28分	天候(前日) 晴	(当日) 雨
施設の名称		(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時		(気温) 26.5℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月5日 ~ 平成30年6月22日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				