


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180075560 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

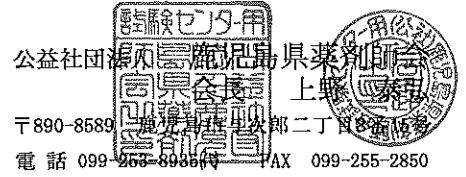

採水年月日	平成30年7月24日 9時00分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 川東 久志 (所 属) *****					
採水時	(気 温) 32 ℃ (水 温) 25 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	23.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.5度	2度以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月24日 ~ 平成30年7月31日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180061340 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8588 鹿児島市上野 2-2-15
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日		8時45分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(9項目)						
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****				
採水時	(気温) 28.0℃		(水温)	20.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと				
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし	異常でないこと				
7	臭気	異常なし	異常でないこと				
8	色度	1.0度	5度以下				
9	濁度	0.2度未満	2度以下				
	-以下余白-						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180061350 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目
 電話 099-255-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 9時40分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 27.5 ℃		(水 温) 21.0 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	16/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第11180061360号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目
電話 099-255-8086(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 10時20分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.5℃		(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.2度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068400号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番1号
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月11日	9時10分	天候(前日) 曇/雨	(当日) 曇/雨
施設の名 称	(名 称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 永網 智之 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 30℃ (水 温) 18℃ (残留塩素) 0.4mg/L			

NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検 査 期 日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180061380 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1
電話 099-255-8066 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月4日 10時20分		天候(前日) 雨 (当日) 曇	
施設の名 称		(名 称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水 質 区 分		(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(9項目)			
採 水 者		(氏 名) 永綱 智之		(所 属) *****	
採 水 時		(気 温) 28.0 ℃		(水 温) 24.5 ℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	10.2mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.9度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検 査 期 日		平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日			
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180061370 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

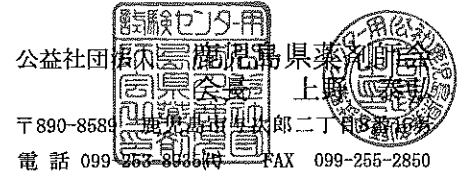

採水年月日	平成30年7月4日 8時15分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 25.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.6度	5度以下			
9	濁度	0.3度	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬 第 11180061390 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-15
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 9時50分 天候(前日) 雨 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 28.0℃ (水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180061400 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目5番地
 電話 099-255-8886 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 9時25分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類)	簡易水道		(検査目的) 水道法
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 27.5 ℃		(水 温)	25.0 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.3度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180061410 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目2番5号

 電話 099-253-8036(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 9時00分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃		(水温) 23.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180061420 号

発行日 平成30年7月11日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

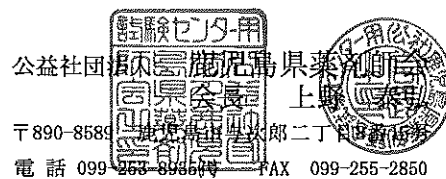

採水年月日	平成30年7月4日 8時45分		天候(前日)	雨	天候(当日)	曇
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****				
採水時	(気温) 27.5℃	(水温) 25.5℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月11日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068410号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目2番1号
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 8時15分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
—以下余白—						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068420 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目3番1号
 電話 099-255-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日		7時40分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称		(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地						
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法		
検査分類		水質基準(9項目)						
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****				
採水時		(気 温) 23.5 ℃		(水 温) 20.0 ℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果		基 準 値		備 考		
1	一般細菌	0/mL		100/mL以下				
2	大腸菌	検出されない		検出されないこと				
3	塩化物イオン	8.5mg/L		200mg/L以下				
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満		3mg/L以下				
5	pH値	6.6		5.8以上8.6以下				
6	味	異常なし		異常でないこと				
7	臭気	異常なし		異常でないこと				
8	色度	0.5度未満		5度以下				
9	濁度	0.2度未満		2度以下				
	—以下余白—							
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
備 考								
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日						
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者		米澤 守光						


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180068440 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1
 電話 099-255-8966 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 8時25分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 18.5 ℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180068430号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

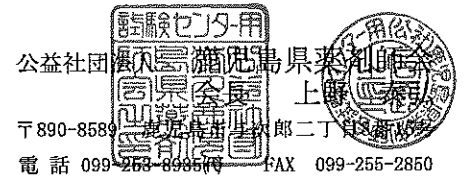

採水年月日	平成30年7月11日 10時30分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 19.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068450 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市上野
 電話 099-263-8966 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月11日 8時50分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180068570 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1
 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日		9時00分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅							
水質区分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)							
採水者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採水時		(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 20.0 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考					
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下						
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと						
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下						
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
6	味	異常なし	異常でないこと						
7	臭気	異常なし	異常でないこと						
8	色度	0.5度未満	5度以下						
9	濁度	0.2度未満	2度以下						
	—以下余白—								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180068460号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

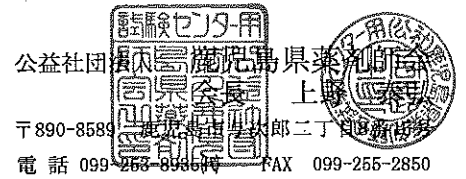

採水年月日	平成30年7月11日 9時25分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068470号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

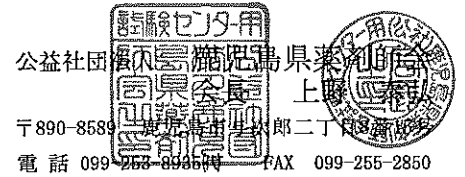

採水年月日		平成30年7月11日 10時10分		天候(前日) 曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	20/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	7.8	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	1.9度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180068540号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野
 電話 099-253-8967 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 10時00分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 23.0℃		(水 温) 20.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.3	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	2.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180068530 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県水質検査協会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号
 電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 10時18分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 32.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180068520号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

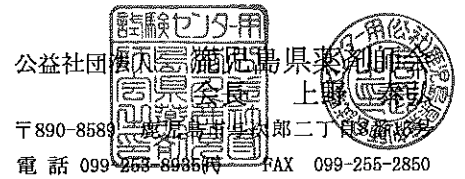

採水年月日		平成30年7月11日 10時02分		天候(前日) 曇 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(9項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 30.5℃		(水温) 23.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	7.1mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	1.2度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日			
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者		米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180068510 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

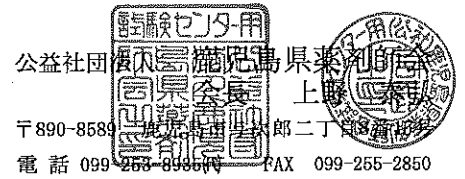

採水年月日	平成30年7月11日 9時50分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃		(水温) 26.0℃	(残留塩素) 0.6mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.0度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180068500 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時27分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 31.5 °C		(水温) 23.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.3度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180068490 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県鹿児島市上野二丁目
 電話 099-255-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時14分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃		(水温)	23.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.8度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180068480号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

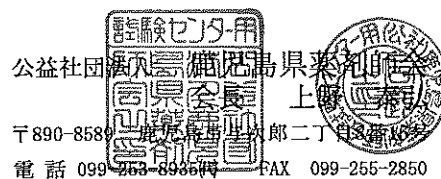

採水年月日	平成30年7月11日 9時04分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 30.5℃		(水 温) 26.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180068550号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

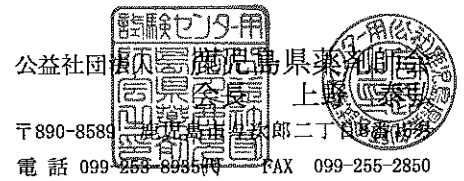

採水年月日	平成30年7月11日	8時46分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジユマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****					
採水時	(気温) 31.0 °C (水温) 23.5 °C (残留塩素) 0.3mg/L					

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180068560 号

発行日 平成30年7月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8583 鹿児島市上野二丁目1番1号
電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 8時32分		天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃		(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180075590 号

発行日 平成30年8月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目8番5号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月24日	9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****	
採水時	(気温) 32℃	(水温) 25℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月24日 ~ 平成30年8月10日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180068580 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目6番地

 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時10分		天候(前日) 曇/雨	(当日) 曇/雨
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 30℃		(水温) 18℃	(残留塩素) 0.4mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180061530 号

発行日 平成30年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野原市大田二丁目1番15号
 電話 099-255-8086 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年7月4日	10時20分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之	(所属) *****		
採水時	(気温) 28.0 °C	(水温) 24.5 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成16年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180061520 号

発行日 平成30年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野市二丁目
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日		8時15分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃		(水温) 25.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月24日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180061540 号

発行日 平成30年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目
 電話 099-263-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月4日 9時50分		天候(前日) 雨		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(臭2項目)					
採水者		(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時		(気温) 28.0℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	—以下余白—						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成30年7月4日 ~ 平成30年7月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成16年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					

水質検査結果書



住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180061550号

発行日 平成30年7月24日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町二丁目8番5号
 電話 099-255-8884 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月4日	9時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(臭2項目)					
採水者		(氏名) 永網 智之 (所属) *****					
採水時		(気温) 27.5℃ (水温) 25.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	ー以下余白ー						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日		平成30年7月4日 ~ 平成30年7月24日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180061570 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 平成30年7月24日



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目

 電話 099-253-8035 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月4日 8時45分 天候(前日) 雨 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 27.5℃ (水温) 25.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月4日 ~ 平成30年7月24日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180068590 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野二丁目5番地
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日		8時15分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の種類	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068600 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

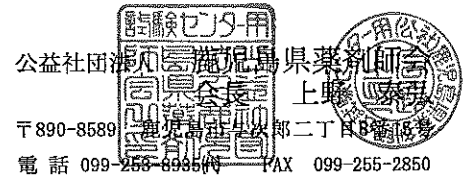

採水年月日	平成30年7月11日		7時40分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180068610 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目5番地
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日	10時30分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 19.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068630 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

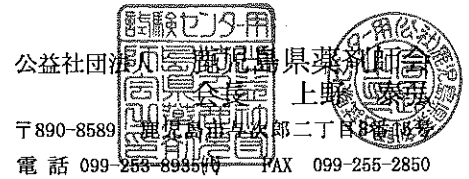

採水年月日	平成30年7月11日		8時50分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180068750 号
発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市基元二丁目6番5号
電話 099-255-8985(特) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日		9時00分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭2項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0 °C		(水温) 20.0 °C		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考					
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	米澤 守光								


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068640号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番5号

 電話 099-255-8985 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時25分		天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 20.0℃ (残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊本郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068650号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

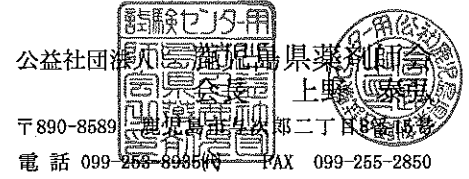

採水年月日	平成30年7月11日		10時10分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場		(採水地点) 麦生ゲートボール場				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(加臭2項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****					
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 20.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	—以下余白—						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068720号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目8番地
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日	10時00分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称		(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 20.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180068710 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目5番5号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日		10時18分	天候(前日)	曇	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(臭2項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次			(所属) *****			
採水時	(気温) 32.0 ℃		(水温) 24.0 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考			
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下				
	—以下余白—						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
備考							
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	米澤 守光						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068680 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県屋久島郡久保田町二丁目5-1
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時27分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.5℃ (水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジオオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180068670 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野 二丁目 8 番 6 号
 電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時14分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃ (水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068660 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上峰 泰司
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番6号
 電話 099-255-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 9時04分 天候(前日) 曇 (当日) 曇		
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所		
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)		
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****		
採水時	(気温) 30.5℃ (水温) 26.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180068730 号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年7月11日 8時46分 天候(前日) 曇 (当日) 曇			
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃ (水温) 23.5℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジエオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180068740号

発行日 平成30年7月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目5番10号
 電話 099-255-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年7月11日		8時32分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 31.0℃		(水温) 25.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値		備考				
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		平成30年7月11日 ~ 平成30年7月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							