


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105480 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

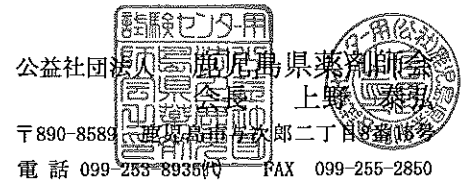

採水年月日	平成30年9月18日 9時15分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 川東 久志		(所属) *****			
採水時	(気温) 28℃		(水温) 26℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	24.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.3度	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月18日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県 第 11180097760 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上麻 事務所

 〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田二丁目1番1号

 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 8時45分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 29℃		(水温) 20℃	(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180097770号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

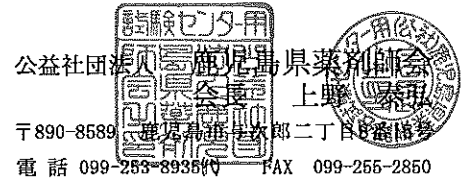

採水年月日	平成30年9月5日	9時20分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****					
採水時	(気温) 28℃ (水温) 21℃ (残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	12.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180102020号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

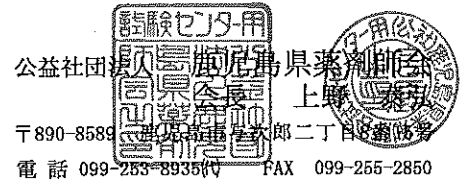

採水年月日	平成30年9月11日 9時05分		天候(前日)	曇	(当日)	雨
施設の名称	(名称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 25℃		(水温) 17℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.6度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第 11180097780 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 11時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 32℃ (水温) 19℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180097800号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 10時30分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.0℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180097790号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	平成30年9月5日 11時00分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時	(気温) 31.5℃ (水温) 27.0℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097810 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

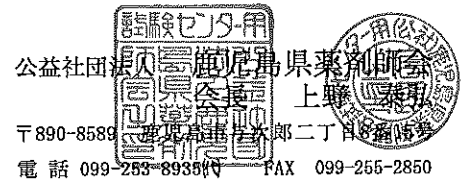

採水年月日	平成30年9月5日 8時30分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 28.0 ℃		(水温) 23.0 ℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180097820 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 469番地45号

 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時00分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 榊川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 25.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180097830 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市厚俣町二丁目8番5号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日		9時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****		
採水時	(気温) 30.5℃		(水温) 26.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	9.9mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	0.5度未満	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180097840 号

発行日 平成30年9月12日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市本町二丁目
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日	9時45分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 28.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月12日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102030 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 8時33分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.8℃ (水温) 26.4℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備考	
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102040 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

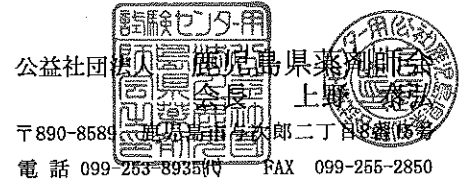

採水年月日	平成30年9月11日 7時40分		天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 25.0 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.5	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備 考	
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102050 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 8時55分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 24.5 ℃ (水 温) 23.1 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	14/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	- 以下余白 -			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検 査 期 日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105590 号

発行日 平成30年9月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県水務協会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目3番15号
 電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月19日 6時25分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 19.5℃		(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	- 以下余白 -					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月19日 ~ 平成30年9月27日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島薬試 第11180105600号

発行日 平成30年9月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

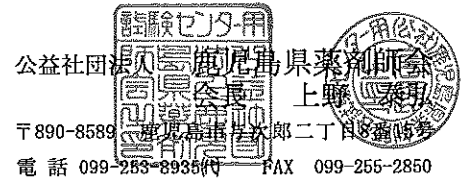

採水年月日	平成30年9月19日 6時40分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検 査 分 類	水質基準(9項目)					
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 19.0 ℃		(水 温) 22.0 ℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.7mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年9月19日 ~ 平成30年9月27日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102160 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田二丁目
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時50分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 24.0 ℃ (水 温) 25.5 ℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.5mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.9度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島薬試 第 11180105610 号

発行日 平成30年9月27日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 2-1-1
 電話 099-253-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月19日 7時55分		天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月19日 ~ 平成30年9月27日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180102060号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時35分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 24.1℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	3/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.8度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102130 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目18番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 11時20分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 22.5℃ (水温) 23.8℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102120 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

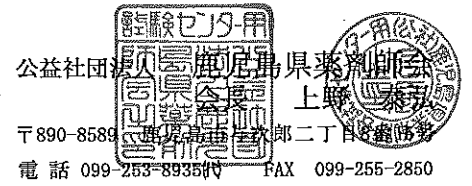

採水年月日	平成30年9月11日 11時12分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅				
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 23.0 ℃		(水 温) 23.4 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下		
5	pH値	6.2	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	2.1度	5度以下		
9	濁度	0.2度未満	2度以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102110 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時30分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃ (水温) 22.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	2.0度	5度以下	
9	濁度	0.2度	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180102100号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

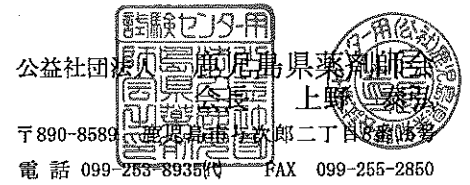

採水年月日	平成30年9月11日 10時05分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 25.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	2/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.2	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	3.1度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第 11180102090 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時53分		天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.4度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102080 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

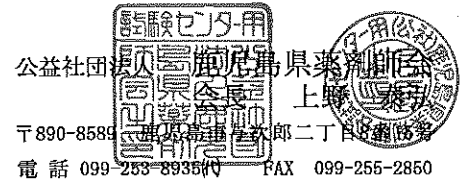

採水年月日	平成30年9月11日 9時30分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 27.0℃ (水温) 22.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102070 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時23分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名 称	(名 称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 28.0 ℃ (水 温) 26.5 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	9.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	1.4度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180102140号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

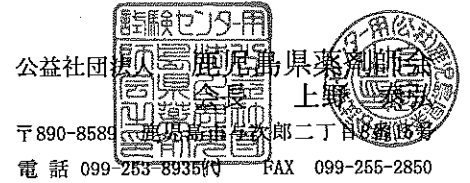

採水年月日	平成30年9月11日 9時10分		天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 25.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	1.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180102150 号

発行日 平成30年9月19日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上野
 〒890-8589 鹿児島県屋久島町二丁目8番地
 電話 099-253-8935代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	9時00分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 30.0℃		(水温) 24.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月19日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第11180105530号

発行日 平成30年10月9日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目6番15号
 電話 099-255-8986(傳) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月18日 9時15分 天候(前日) 晴 (当日) 晴			
施設の名 称	(名 称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)			
採 水 者	(氏 名) 川東 久志 (所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 28℃ (水 温) 26℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検 査 期 日	平成30年9月18日 ~ 平成30年10月9日			
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検 査 責 任 者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県薬試 第11180097910号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

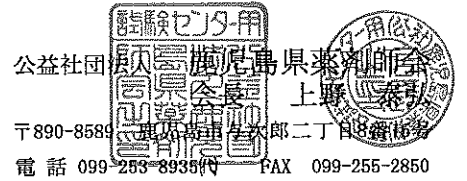

採水年月日	平成30年9月5日 8時45分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 永田地区簡易水道 永田 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 29℃		(水温) 20℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097920 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8588 鹿児島市屋久次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時20分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 吉田地区簡易水道 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 28℃		(水温) 21℃		(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102290 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目5番5号
 電話 099-255-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月11日	9時05分	天候(前日) 曇	(当日) 雨
施設の名称		(名称) 一湊地区簡易水道 一湊 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭2項目)			
採水者		(氏名) 永綱 智之 (所属) *****			
採水時		(気温) 25℃ (水温) 17℃ (残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180097930 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野原二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月5日 11時00分		天候(前日) 晴 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 志戸子地区簡易水道 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭2項目)			
採水者		(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時		(気温) 32℃		(水温) 19℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097950 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上郷二丁目
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日		10時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 深川 (採水地点) 深川児童館				
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏名) 永綱 智之	(所属) *****			
採水時	(気温) 31.0 ℃	(水温) 27.0 ℃	(残留塩素) 0.2mg/L		

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジエオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097940 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県上野 二丁目8番15号
 電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 11時00分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦支所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類)	簡易水道 (検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭2項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属)	*****		
採水時	(気温) 31.5℃		(水温)	27.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097960 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番16号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日	8時30分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 楠川 (採水地点) 楠川登山道公衆トイレ			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 28.0℃		(水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180097970 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日	9時00分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 宮之浦地区簡易水道 梶川 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 永網 智之		(所属) *****	
採水時	(気温) 29.0℃		(水温) 25.5℃ (残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097980 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目8番地
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時25分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名 称	(名 称) 東部地区簡易水道 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検 査 分 類	水質基準(臭2項目)					
採 水 者	(氏 名) 永網 智之		(所 属) *****			
採 水 時	(気 温) 30.5 ℃		(水 温) 26.5 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 責 任 者	米澤 守光					



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180097990 号

発行日 平成30年9月26日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 藤

〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目8番地

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月5日 9時45分		天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 東部地区簡易水道 長峰 (採水地点) 屋久島町本所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 永綱 智之		(所属) *****			
採水時	(気温) 29.5℃		(水温) 28.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月5日 ~ 平成30年9月26日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書


住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180102300 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿兒島市屋久島二丁目8番5号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850



採水年月日	平成30年9月11日 8時33分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 24.8℃ (水温) 26.4℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180102310 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号
 電話 099-255-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 7時40分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 船行浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区 分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏 名) 藤原 英次 (所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0 °C (水 温) 25.0 °C (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備 考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県 第 11180102320 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号
 電話 099-255-8956(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月11日		8時55分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(比臭2項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次				(所属) *****			
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 23.1℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考					
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105620 号

発行日 平成30年10月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島町二丁目15番15号
 電話 099-255-8935(内) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月19日	6時25分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房支所			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 19.5℃		(水温) 21.0℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月19日 ~ 平成30年10月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180105630 号

発行日 平成30年10月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市豊次郎二丁目8番5号
 電話 099-255-8996(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月19日		6時40分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(加臭2項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考					
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備考									
検査期日	平成30年9月19日 ~ 平成30年10月10日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	米澤 守光								


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102430 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

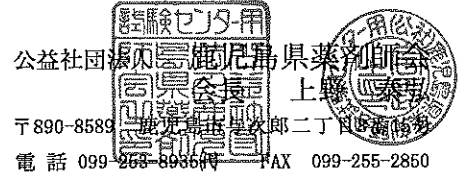

採水年月日	平成30年9月11日 9時50分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名 称	(名 称) 南部地区簡易水道 花揚浄水場 (採水地点) 徳田 宅				
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)				
採水者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採水時	(気 温) 24.0℃		(水 温) 25.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				



水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿県薬試 第 11180105640 号

発行日 平成30年10月10日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 上 野
〒890-8589 鹿児島市 屋久島二丁目18番15号
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月19日	7時55分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 南部地区簡易水道 高平浄水場 (採水地点) 高平地区墓地			
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(臭・臭2項目)			
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 23.0℃ (残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月19日 ~ 平成30年10月10日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県試 第 11180102330 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目6番5号
 電話 099-255-8986 代 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時35分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 南部地区簡易水道 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場				
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 24.1℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書


住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県業試 第 11180102400 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会
〒890-8589 鹿兒島市中央二丁目6番16号
電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

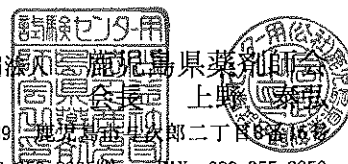

採水年月日	平成30年9月11日 11時20分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名 称	(名 称) 原地区簡易水道 新原浄水場		(採水地点) 原地区墓地		
水 質 区 分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(加臭2項目)				
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****		
採 水 時	(気 温) 22.5℃		(水 温) 23.8℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備 考					
検 査 期 日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日				
検 査 機 関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検 査 責 任 者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島試 第 11180102390 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市上野
電話 099-255-8986 傳 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	11時12分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 原地区簡易水道 原浄水場 (採水地点) 松本 宅			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所 属) *****		
採水時	(気温) 23.0℃	(水温) 23.4℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			



水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180102380 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様



 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市藤原二丁目6番5号
 電話 099-255-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年9月11日		10時30分		天候(前日) 曇		(当日) 雨/曇	
施設の名 称		(名 称) 尾之間地区簡易水道 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社							
水 質 区 分		(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検 査 分 類		水質基準(臭・臭2項目)							
採 水 者		(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****					
採 水 時		(気 温) 24.5 ℃		(水 温) 22.5 ℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考					
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下						
	-以下余白-								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
備 考									
検 査 期 日		平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日							
検 査 機 関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 責 任 者		米澤 守光							


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180102370 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久島二丁目6番5号
 電話 099-255-8986(傳) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 10時05分 天候(前日) 曇 (当日) 雨/曇			
施設の名称	(名称) 尾之間地区簡易水道 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次 (所属) *****			
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 25.5℃ (残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102360 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市豊後二丁目8番5号
電話 099-255-8956(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時53分		天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(臭・臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****			
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 23.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180102350 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野 二丁目2番5号
 電話 099-255-8086(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	9時30分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 27.0℃	(水温) 22.0℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿県薬試 第 11180102340 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市屋久郡二丁目8番15号
 電話 099-253-8986(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	9時23分	天候(前日)	曇	(当日)	雨/曇
施設の名称	(名称) 西部地区簡易水道 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(加臭2項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****				
採水時	(気温) 28.0 °C	(水温) 26.5 °C	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
2	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下			
	—以下余白—					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備考						
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日					
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者	米澤 守光					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 4 6 9 番地 4 5 号

鹿児島県薬試 第 11180102410 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市上野二丁目9番15号
 電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日 9時10分		天候(前日)	曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 中間地区簡易水道 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前				
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(加臭2項目)				
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****		
採水時	(気温) 29.5 °C		(水温) 25.0 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
	—以下余白—				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田469番地45号

鹿児島県試 第 11180102420 号

発行日 平成30年10月2日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 〒890-8589 鹿児島市豊次郎二丁目5番5号
 電話 099-255-8986 FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月11日	9時00分	天候(前日) 曇	(当日) 雨/曇
施設の名称	(名称) 栗生地区簡易水道 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(加臭2項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 30.0℃	(水温) 24.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年10月2日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	米澤 守光			