

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210016140 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 土野 泰弘
 〒890-8589 鹿児島市中次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8835 FAX 099-255-2830

採水年月日	令和3年5月18日		7時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所						
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(51項目)						
採水者	(氏 名) 鎌田 勇一			(所 属) *****			
採水時	(気 温) 23.0℃		(水 温) 22.0℃	(残留塩素) 0.7mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.004mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	22.3mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	35.6mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	173mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016010 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



〒890-8589 鹿児島市中央町8番地
電話 099-253-8350 (主) 099-255-2850 (代)

採水年月日		令和3年5月18日		8時35分		天候(前日) 雨		(当日) 曇/雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永田 (採水地点) 永田区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下		—以下余白—				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下						
18	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下						
19	塩化物イオン	9.3mg/L	200mg/L以下						
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
21	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210016020 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
本会事務 鹿屋 十野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番地20号
電話 099-253-8335(TEL) 099-255-2838(FAX)

採水年月日	令和3年5月18日		9時04分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.7℃		(水温) 23.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromoホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						


水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 849番地 20号

鹿児島県 第 11210016030 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

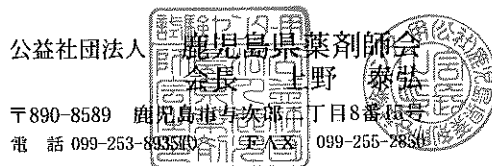

採水年月日		令和3年5月18日		9時32分		天候(前日) 雨		(当日) 曇/雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.9℃		(水温) 23.9℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.015mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016040 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
本会 会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町目8番15号
電話 099-253-8935(代) 099-255-2830

採水年月日		令和3年5月18日	9時43分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****			
採水時		(気温) 22.5 °C		(水温) 19.9 °C		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210016050 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

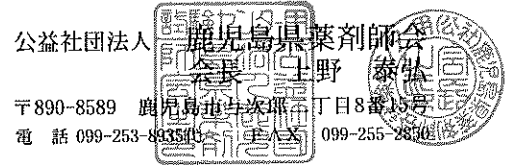

採水年月日		令和3年5月18日 10時35分		天候(前日) 雨		(当日) 曇/雨	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町宮之浦出張所					
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****			
採水時		(気温) 22.3℃		(水温) 23.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.6度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.008mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.022mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11210016060号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地
電話 099-253-8333(代表) 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日	10時06分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****			
採水時	(気温) 22.8℃		(水温) 22.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11210016070号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番地5号
電話 099-253-8330 099-255-2830

採水年月日		令和3年5月18日	10時05分	天候(前日)	雨	(当日)曇/雨	
施設の名称		(名称)屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点)楠川登山道公衆トイレ					
水質区分		(区分)浄水 (水道種類)上水道		(検査目的)水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名)泊 征一郎		(所属)*****			
採水時		(気温)25.0℃		(水温)19.5℃		(残留塩素)0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromoジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromoホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11210016080 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市次郎丁目8番10号
電話 099-253-8935(本会) 099-255-2856(会館)

採水年月日	令和3年5月18日	9時55分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 泊 征一郎 (所属) *****						
採水時	(気温) 24.0℃ (水温) 24.2℃ (残留塩素) 0.2mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.8度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11210016090 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰 弘
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号
電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850(FAX)

採水年月日	令和3年5月18日	9時14分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****			
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 21.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210016100 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市海浜部 丁目 8 番 15 号
電話 099-253-8350 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日 8時59分		天候(前日)	雨	(当日) 曇/雨		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 泊 征一郎		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.5℃		(水温) 22.6℃		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.18mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromoホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11210016110 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和3年5月18日 8時48分		天候(前日)	雨	(当日)曇/雨		
施設の名称	(名称)屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点)永久保区公民館						
水質区分	(区分)浄水		(水道種類)上水道	(検査目的)水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名)泊 征一郎		(所属)*****				
採水時	(気温)24.5℃		(水温)22.3℃	(残留塩素)0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210016000 号

発行日 令和3年5月25日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-233-8985(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年5月18日	8時26分	天候(前日)	雨	(当日)	曇/雨
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地					
水質区分	(区 分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏 名) 泊 征一郎		(所 属) *****			
採水時	(気 温) 24.5 ℃		(水 温) 21.3 ℃	(残留塩素) 0.4mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年5月25日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11210012580 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589

鹿児島市舟太郎二丁目8番15号

電話 099-253-3935(内)

FAX 099-253-2850

採水年月日		令和3年5月11日		7時42分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.5℃		(水温) 21.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.1mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	7.7mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	31mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210012600 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市有次町二丁目8番15号
電話 099-253-8999 FAX 099-253-2850

採水年月日		令和3年5月11日 10時35分		天候(前日)		晴 (当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時		(気温) 27℃ (水温) 22.3℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.0mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	21mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210012590 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎二丁目番地15号
電話 099-253-8935 FAX 099-253-2850

採水年月日		令和3年5月11日	8時00分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分		(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)					
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****			
採水時		(気温) 27℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下
3	方下ミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	5.6mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	5mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	22mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.6度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11210012620号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市丸太町一丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) 099-255-2590

採水年月日	令和3年5月11日	8時20分	天候(前日)	晴	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 26.5℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.1mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.7度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.05mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210012610 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 上野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市有次町二丁目8番15号
電話 099-253-3350 099-253-2850

採水年月日		令和3年5月11日		8時50分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 麦生浄水場 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 26℃		(水温) 18.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.3mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	13mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L未満	0.0001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.013mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブromクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012630 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市水戸町目8番15号
電話 099-253-8936(代) 099-255-2800(係)

採水年月日		令和3年5月11日		8時35分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.5℃		(水温) 21.4℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11210012640号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番19号
電話 099-253-8935 099-255-1500

採水年月日	令和3年5月11日	10時05分	天候(前日)	晴	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 新原浄水場 (採水地点) 原地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****					
採水時	(気温) 26.0℃	(水温) 21.6℃	(残留塩素) 0.3mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.1度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11210012650 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市赤松1丁目8番45号
電話 099-253-8966(代) 099-255-2350

採水年月日	令和3年5月11日	9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0℃		(水温) 20.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.0度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.4	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11210016120 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



採水年月日	令和3年5月18日	9時10分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****		
採水時	(気温) 26.5℃	(水温) 21.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	2.1度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.027mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.013mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.032mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.022mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.04mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11210016130 号

発行日 令和3年6月4日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

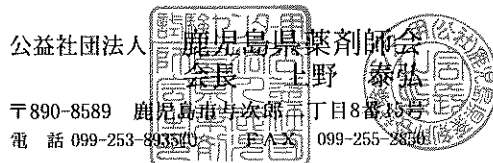

採水年月日	令和3年5月18日		9時30分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 曇		
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 27.0 °C		(水温) 22.0 °C	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	3.2度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	* 濁度	4.5度	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.23mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.055mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.028mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.059mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.029mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	4.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.3	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目のうち*の項目については水質基準値等に適合しない。							
検査期日	令和3年5月18日 ~ 令和3年6月4日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11210012660 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和3年5月11日		9時35分	天候(前日)	晴	(当日)	曇	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店							
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 森田 隆資	(所属) *****						
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 18.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	4.3度	5度以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—			
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下					
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下					
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.03mg/L以下					
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下					
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1mg/L	3mg/L以下					
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下					
20	味	異常なし	異常でないこと					
21	臭気	異常なし	異常でないこと					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012670 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 野 泰弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保一丁目8番15号
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2830

採水年月日	令和3年5月11日		9時15分	天候(前日)	晴	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資		(所属) *****				
採水時	(気温) 26.0 °C		(水温) 18.7 °C		(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.8度	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11210012680 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中次郎丁目8番15号
電話 099-253-8985(0) 099-255-2850

採水年月日		令和3年5月11日		9時05分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.5 °C		(水温) 20.6 °C		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.2度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	9.9mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012690 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
〒890-8589 鹿児島市中央町丁目8番5号
電話 099-253-8955(主) 099-255-2830(接)

採水年月日	令和3年5月11日 8時51分 天候(前日) 晴 (当日) 曇						
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 森田 隆資 (所属) *****						
採水時	(気温) 25.0℃ (水温) 19.9℃ (残留塩素) 0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブromクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブromジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11210012700 号

発行日 令和3年5月28日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日		令和3年5月11日		8時38分		天候(前日) 晴		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 森田 隆資		(所属) *****					
採水時		(気温) 25.0 °C		(水温) 19.8 °C		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	塩化物イオン	9.5mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和3年5月11日 ~ 令和3年5月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							