


# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220086270 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年12月6日

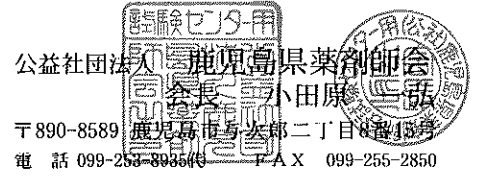

〒890-8589 鹿児島市馬場二丁目8番15号  
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年11月16日		8時33分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 簡易水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 鎌田 勇一		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 21.0℃		(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	21.5mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	34.6mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	183mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.5	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブromクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220086130 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市大町 丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代表) 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		10時40分	天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田		(採水地点) 永田区公民館					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法					
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)							
採水者	(氏名) 徳永 裕太	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会						
採水時	(気温) 23.5℃	(水温) 22.2℃	(残留塩素) 0.2mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	味	異常なし	異常でないこと	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	臭気	異常なし	異常でないこと	
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	色度	0.5度未満	5度以下	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	25	濁度	0.2度未満	2度以下	
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下		-以下余白-			
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下					
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下					
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下					
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
10	ジブromクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下					
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下					
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下					
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下					
14	ブromジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下					
15	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下					
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下					
17	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下					
18	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下					
19	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下					
20	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下					
21	pH値	7.1	5.8以上8.6以下					
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。								
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日							
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者	田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220086140 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島県屋久島郡 屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-8936 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日 10時54分		天候(前日)	曇	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田 (採水地点) 吉田コミュニティセンター						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時	(気温) 17.7℃	(水温) 22.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.026mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.010mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220086150 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-8630 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		11時07分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊 (採水地点) 布引の滝公園						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 20.6℃		(水温) 22.4℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220086160 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央三丁目8番18号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		11時16分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子 (採水地点) 志戸子区公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 18.7℃		(水温) 18.9℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	10.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220086180 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田中 瑞穂  
〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田 8 番 15 号  
電話 099-253-8833 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		11時27分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川 (採水地点) 深川児童館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 21.0℃		(水温) 22.3℃	(残留塩素) 0.5mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	12.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220086170 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一広  
〒890-8589 鹿児島市有次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年11月16日 11時39分		天候(前日) 曇 (当日) 晴			
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦 (採水地点) 屋久島町北分遣署					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 18.5℃ (水温) 22.3℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.5mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日		令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日					
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号					
検査責任者		田中 瑞穂					

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220086190 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市東区三丁目8番15号  
電話 099-253-8950 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		10時06分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 19.1℃		(水温) 15.4℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.9mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220086200号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央区三丁目8番15号  
電話 099-253-8355 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		9時15分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 榊川 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社) 鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 18.0℃		(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11220086210 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県屋久島町小瀬田8番16号  
電話 099-253-8835(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和4年11月16日 9時06分		天候(前日)		曇 (当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田 (採水地点) 小瀬田区公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時		(気温) 19.0℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.24mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.009mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220086220 号

発行日 令和4年12月6日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央区三丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月16日		8時55分	天候(前日)	曇	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 長峰 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会				
採水時	(気温) 18.8℃		(水温) 25.0℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220086230 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年12月6日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市大瀬田 丁目8番15号  
電話 099-253-8635(代) 099-255-2850

採水年月日		令和4年11月16日		8時47分		天候(前日) 曇		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 (採水地点) 永久保区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 徳永 裕太		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会					
採水時		(気温) 19.3℃		(水温) 22.0℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下		
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下						
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
10	ジブロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下						
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
15	ブロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下						
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
17	アルミニウム及びその化合物	0.14mg/L	0.2mg/L以下						
18	塩化物イオン	9.4mg/L	200mg/L以下						
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
20	pH値	6.5	5.8以上8.6以下						
21	味	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和4年11月16日 ~ 令和4年12月6日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11220086240号

発行日 令和4年11月24日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一也  
〒890-8589 鹿児島市中央町1丁目8番15号  
電話 099-253-8838(内線) 099-255-2858

採水年月日	令和4年11月16日	8時29分	天候(前日) 曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 徳永 裕太 (所属) (公社)鹿児島県薬剤師会			
採水時	(気温) 17.2℃ (水温) 20.6℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和4年11月16日 ~ 令和4年11月24日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220081010 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

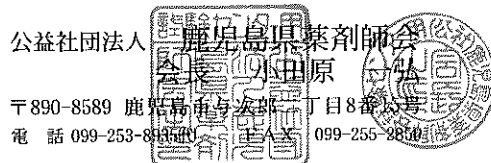

採水年月日	令和4年11月8日	7時33分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 (採水地点) 松峯生活館						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****					
採水時	(気温) 18.0℃	(水温) 17.5℃	(残留塩素) 0.5mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブromクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブromジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220081040 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島県鹿児島市丁目8番15号  
電話 099-253-8105(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月8日	10時17分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 安房浄水場 (採水地点) 屋久島町安房出張所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****						
採水時	(気温) 24.5℃ (水温) 19.7℃ (残留塩素) 0.1mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	4/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220081030 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
小田原 浩  
〒890-8589 鹿児島県中津町一丁目8番3号  
電話 099-253-8155(代) 099-255-2850

採水年月日		令和4年11月8日 7時48分		天候(前日)		晴		天候(当日)		晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 春牧浄水場 (採水地点) 春牧地区墓地									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****							
採水時		(気温) 20.0℃		(水温) 20.9℃		(残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下				
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-						
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下								
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下								
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下								
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下								
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下								
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下								
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下								
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下								
18	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下								
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下								
20	pH値	6.9	5.8以上8.6以下								
21	味	異常なし	異常でないこと								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日		令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日									
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号									
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号									
検査責任者		田中 瑞穂									



# 水質検査結果書

住 所 鹿兒島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿県業試 第 11220081020 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和4年11月8日 8時05分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 20.5℃		(水温) 21.7℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	臭気	異常なし	異常でないこと
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	色度	0.5度未満	5度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	24	濁度	0.2度未満	2度以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.008mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.013mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下				
18	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下				
19	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
20	pH値	6.8	5.8以上8.6以下				
21	味	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿兒島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11220081050 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号  
電話 099-253-8935(代) 099-255-2830

採水年月日	令和4年11月8日 8時19分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 (採水地点) 高平3入口						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 23.1℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.016mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.7mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220081000 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市海浜町 丁目8番1号  
電話 099-253-8985(代) 099-255-2800

採水年月日		令和4年11月8日		8時32分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 麦生配水池 (採水地点) 麦生ゲートボール場							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(51項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 19.8℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	27	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下		
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.3mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01mg/L未満	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.5mg/L	200mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.001mg/L未満	0.05mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L未満	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3mg/L	300mg/L以下		
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	26mg/L	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005mg/L未満	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	45	フェノール類	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下		
21	塩素酸	0.21mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5度未満	5度以下		
25	ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下	51	濁度	0.2度未満	2度以下		
26	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		田中 瑞穂							

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220081060 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
本会 会長 田原 弘  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町日8番15号  
電話 099-253-8950 099-255-2830

採水年月日	令和4年11月8日 9時53分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 (採水地点) 原地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 24.5℃	(水温) 25.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	1.1度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.22mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11220081070号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市屋久島町小瀬田8番地5号

電話 099-253-8935(代表) 099-255-2830

採水年月日	令和4年11月8日	9時10分	天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 (採水地点) 松本 宅						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法						
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****						
採水時	(気温) 23.5℃ (水温) 21.2℃ (残留塩素) 0.4mg/L						
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11220081080 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市小瀬田 849番地20号  
電話 099-253-8950 (代表) 099-255-8366 (検査)

採水年月日	令和4年11月8日 9時22分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 (採水地点) 保食神社						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 19.2℃	(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.5	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11220081090 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様



採水年月日	令和4年11月8日 9時50分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 (採水地点) 小島地区墓地						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****					
採水時	(気温) 24.7℃	(水温) 23.7℃	(残留塩素) 0.5mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.57mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.033mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.020mg/L	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.040mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.025mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11220081100 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年11月28日



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号  
電話 099-253-8950

採水年月日	令和4年11月8日 9時38分		天候(前日)	晴	天候(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 (採水地点) 久保田工務店						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.7℃		(水温) 19.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.11mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11220081110 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
〒890-8589 鹿児島市大塚町8番15号  
電話 099-253-8950 099-255-2830

採水年月日	令和4年11月8日 9時18分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****					
採水時	(気温) 21.5℃	(水温) 17.9℃	(残留塩素) 0.2mg/L				
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11220081120 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和4年11月28日



採水年月日	令和4年11月8日 9時05分		天候(前日)	晴	(当日)	晴	
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法				
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.8 °C		(水温) 20.6 °C		(残留塩素) 0.3mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		—以下余白—		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	9.1mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11220081130 号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番15号  
電話 099-253-8935(FAX) 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月8日		8時47分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 (採水地点) ガジュマル公園前						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.7℃		(水温) 19.6℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
15	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11220081140号

発行日 令和4年11月28日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎一丁目8番地  
電話 099-253-8956(代) 099-255-2850

採水年月日	令和4年11月8日		8時38分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 (採水地点) 消防詰所						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.6℃		(水温) 19.8℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下		-以下余白-		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下				
6	塩素酸	0.16mg/L	0.6mg/L以下				
7	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
8	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下				
9	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
10	ジブロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下				
11	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
12	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下				
13	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
14	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
15	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
16	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
17	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下				
19	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和4年11月8日 ~ 令和4年11月28日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	田中 瑞穂						