

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11230105070 号

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年1月23日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 隆夫
 〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	8時20分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 簡易水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 鎌田 勇一	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0 °C	(水温) 12.0 °C	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	28.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
 上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230104860 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番45号
電話 099-255-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	8時30分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 17.5℃ (水温) 13℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				
備考				
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日			
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号			
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
検査責任者	田中 瑞穂			

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230104870 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	9時10分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 14℃	(水温) 13℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.6mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230104880号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	9時45分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 14℃	(水温) 15℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。 ☺

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230104890 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-255-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日 10時00分 天候(前日) 雨/曇 (当日) 晴			
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰 (所属) *****			
採水時	(気温) 12℃ (水温) 13℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	10.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230104910 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆泰
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	10時40分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 11℃	(水温) 11℃	(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	11.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230104900 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8036(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	10時35分	天候(前日) 雨/曇	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0℃	(水温) 14.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11230104920号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 隆
〒890-8589 鹿児島市千代田二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	10時10分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 榎	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0℃	(水温) 12.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.7	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。*

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11230104950 号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市厚木二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	9時05分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター			
水質区分	(区 分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏 名) 柄	(所 属) *****		
採水時	(気 温) 12.0℃	(水 温) 16.0℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備 考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11230104960号

発行日 令和6年1月23日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 隆
〒890-8589 鹿児島市牛久保二丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月16日	8時50分	天候(前日) 雨/晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 柄	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0℃	(水温) 15.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月16日 ~ 令和6年1月23日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230101190 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市専次郎二丁目8番15号
電話 099-256-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	8時35分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 13.0℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11230101220号
発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 昭
〒890-8589 鹿児島市千次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	10時25分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****		
採水時	(気温) 16.0℃	(水温) 13.5℃	(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.2mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11230101210 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市互次郎二丁目8番15号
電話 099-253-3935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	8時47分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 15.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第 11230101200 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	8時56分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館					
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 14.0℃		(水温) 16.0℃		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下			
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230101250 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市博多二丁目8番15号
電話 099-255-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	9時25分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名	(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****			
採水時	(気温) 14.0 °C		(水温) 13.0 °C		(残留塩素) 0.3mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	4.3mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.9度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	—以下余白—					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230101260 号
発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市年次郎一丁目8番15号
電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	9時40分	天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅					
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 橋口 貢	(所属) *****				
採水時	(気温) 14.5 °C	(水温) 14.5 °C	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	5.4mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.4	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.7度	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬師会 第 11230101280 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬師会
会長 小田原 七弘
〒890-8589 鹿児島市毎次館二丁目8番15号
電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	9時58分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 橋口 貢 (所属) *****			
採水時	(気温) 15.0℃ (水温) 16.5℃ (残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	5.9mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	5.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。△

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230101290 号
発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 小田原 弘
〒890-8589 鹿児島市 屋久島二丁目8番15号
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

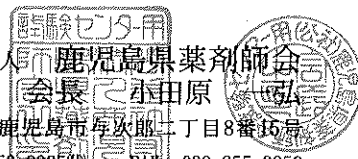

採水年月日	令和6年1月10日	9時47分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名 称	(名 称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 久保田工務店			
水 質 区 分	(区 分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法	
検 査 分 類	水質基準(9項目)			
採 水 者	(氏 名) 藤原 英次		(所 属) *****	
採 水 時	(気 温) 14.5 ℃		(水 温) 13.0 ℃ (残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検 査 項 目 名	検 査 結 果	基 準 値	備 考
1	一般細菌	1/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.3mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.7度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	- 以下余白 -			
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。				

備 考	
検 査 期 日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
検 査 責 任 者	田中 瑞穂


水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230101300 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様


 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
 会長 小田原 弘
 〒890-8589 鹿児島市 牟次郎二丁目8番15号
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日 9時28分		天候(前日)	雨	(当日)	曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所					
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法		
検査分類	水質基準(9項目)					
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属)	*****		
採水時	(気温) 14.5℃		(水温) 12.5℃	(残留塩素) 0.2mg/L		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと			
3	塩化物イオン	6.8mg/L	200mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下			
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
6	味	異常なし	異常でないこと			
7	臭気	異常なし	異常でないこと			
8	色度	0.5度未満	5度以下			
9	濁度	0.2度未満	2度以下			
	-以下余白-					
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11230101310 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



会長 小田原 弘

〒890-8589 鹿児島市毎次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	9時20分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.5℃	(水温) 13.5℃	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	8.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	7.0	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書


住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11230101320 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

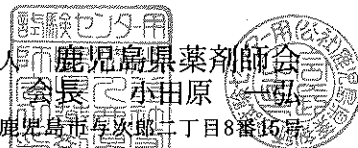

〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	9時09分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.0 °C	(水温) 12.5 °C	(残留塩素) 0.1mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.7mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.6度	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞穂

水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11230101330 号

発行日 令和6年1月17日

依頼者 屋久島町上水道事業
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 本田原 弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番5号
電話 099-256-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年1月10日	8時58分	天候(前日) 雨	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次		(所属) *****	
採水時	(気温) 14.0℃	(水温) 13.0℃	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	7.8mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.8	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年1月10日 ~ 令和6年1月17日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中 瑞徳