

# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県薬試 第 11240015600 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
会長 水野 國太

〒890-8589 鹿児島市千代町三丁目8番15号

電話 099-253-9956(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		8時15分		天候(前日) 曇/晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 口永良部簡易水道 口永良部浄水場 口永良部配水池系 (採水地点) 屋久島町口永良部出張所							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 簡易水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 前田 亮生				(所属) 地域住民課			
採水時		(気温) 24℃		(水温) 21℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.12mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.002mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	31.3mg/L	200mg/L以下						
17	蒸発残留物	153mg/L	500mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	7.5	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240015290 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市舟次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日 8時35分		天候(前日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館					
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)					
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****			
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 21.3℃		(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.7度	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.8度	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.6mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240015400 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市南次郎二丁目8番35号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年5月14日	8時35分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 永田浄水場 永田配水池系 (採水地点) 永田区公民館			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(臭2項目)			
採水者	(氏名) 竹之内 隆泰	(所属) *****		
採水時	(気温) 24.0 °C	(水温) 21.3 °C	(残留塩素) 0.2mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	ジェオスミン	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
2	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満	0.00001mg/L以下	
	-以下余白-			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240015300 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
会長 小国原 弘

〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号

電話 099-253-8335(TEL) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		8時59分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 吉田浄水場 吉田配水池系 (採水地点) 吉田コミュニティセンター							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 24.3℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.023mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.009mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	12.6mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	7.1	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240015310 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市中央町丁目8番15号  
電話 099-253-8050 FAX 099-255-2860

採水年月日		令和6年5月14日		9時28分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 一湊浄水場 一湊配水池系 (採水地点) 布引の滝公園							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰				(所属) *****			
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 24.4℃		(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.011mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	1.1度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240015320 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市与次郎 丁目8番15号  
電話 099-253-8955 FAX 099-255-2866

採水年月日		令和6年5月14日		10時40分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 志戸子浄水場 志戸子配水池系 (採水地点) 志戸子区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 18.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	11.3mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240015340号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市身次郎 丁目8番15号  
電話 099-253-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		10時27分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 深川浄水場 深川配水池系 (採水地点) 深川児童館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 竹之内 隆泰		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.0℃		(水温) 22.1℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.004mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.018mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.007mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	11.7mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240015330号  
発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市舟次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		10時38分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 宮之浦浄水場 宮之浦配水池系 (採水地点) 屋久島町北分遣署							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 23.2℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.6度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.012mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.11mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.4mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240015350号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市千次郎1丁目8番45号  
電話 099-253-6934 FAX 099-255-2855

採水年月日		令和6年5月14日 8時14分		天候(前日)		曇		(当日)		曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楠川浄水場 楠川配水池系 (採水地点) 消防詰所									
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法					
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)									
採水者		(氏名) 日高 勝美				(所属) *****					
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 18.7℃		(残留塩素) 0.3mg/L					
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値				
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下				
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-						
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下								
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下								
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下								
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下								
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L	0.1mg/L以下								
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下								
11	総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下								
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下								
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下								
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下								
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下								
16	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下								
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下								
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下								
19	味	異常なし	異常でないこと								
20	臭気	異常なし	異常でないこと								
21	色度	0.5度未満	5度以下								
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。											
検査期日	令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日										
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号										
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号										
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治										





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240015360号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎三丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		8時46分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 楯川浄水場 楯川配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 22.4℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	5.8mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.9度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240015370 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市中央町二丁目8番15号  
電話 099-253-8934(受付) 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月14日		9時23分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小瀬田浄水場 小瀬田配水池系 (採水地点) 小瀬田区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 20.0℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.19mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.011mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.3mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第 11240015380 号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号

電話 099-253-8955(代) 099-255-2860

採水年月日		令和6年5月14日		9時40分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 長峰浄水場 長峰配水池系 (採水地点) 屋久島町クリーンセンター							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 23.3℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	-以下余白-					
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.20mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.003mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.03mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	8.4mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240015390号

発行日 令和6年5月31日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市車次郎 丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2830

採水年月日		令和6年5月14日		9時51分		天候(前日) 曇		(当日) 曇	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 永久保浄水場 永久保配水池系 (採水地点) 永久保区公民館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 日高 勝美		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.5℃		(水温) 22.1℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.004mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.5mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
19	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月14日 ~ 令和6年5月31日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							





# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第11240015520号

発行日 令和6年5月21日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 本田原 弘  
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番15号  
電話 099-233-8955(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年5月14日	10時04分	天候(前日) 曇	(当日) 曇
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 船行地区墓地			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(9項目)			
採水者	(氏名) 日高 勝美	(所属) *****		
採水時	(気温) 25.0℃	(水温) 20.6℃	(残留塩素) 0.5mg/L	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	塩化物イオン	6.0mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
5	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
6	味	異常なし	異常でないこと	
7	臭気	異常なし	異常でないこと	
8	色度	0.5度未満	5度以下	
9	濁度	0.2度未満	2度以下	
	—以下余白—			

判定 (水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和6年5月14日 ~ 令和6年5月21日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治



# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240012480 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人

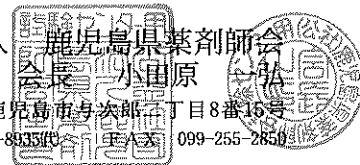

〒890-8589 鹿児島市身次郎三丁目8番16号

電話 099-253-8935(代) 手入天 099-255-2859

採水年月日		令和6年5月8日		7時37分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 松峯浄水場 松峯配水池系 (採水地点) 松峯生活館							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 19.7℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島試 第 11240012510 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一夫  
〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		9時43分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 安房配水池系 (採水地点) 屋久島町安房出張所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.002mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.007mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下						
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書


住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県試 第11240012500号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠

〒890-8589 鹿児島市中央区丁目8番15号

電話 099-253-8936(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		7時52分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 春牧配水池系 (採水地点) 春牧地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.0℃		(水温) 19.2℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.09mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							





# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240012490 号  
発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 弘  
〒890-8589 鹿児島県奄美郡 丁目8番15号  
電話 099-253-8955 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年5月8日		8時06分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 花揚浄水場 花揚配水池系 (採水地点) 平野公民館						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 19.5℃		(水温) 21.9℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.13mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.010mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	アルミニウム及びその化合物	0.08mg/L	0.2mg/L以下				
17	塩化物イオン	7.0mg/L	200mg/L以下				
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下				
19	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
20	味	異常なし	異常でないこと				
21	臭気	異常なし	異常でないこと				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240012520号  
発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
会長 小野原 一夫  
〒890-8589 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田8番15号  
電話 099-253-8886(代) FAX 099-255-2880

採水年月日		令和6年5月8日		8時20分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 高平配水池系 (採水地点) 高平3入口							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.0℃		(水温) 19.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.016mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.020mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	5.0mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240012530 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



〒890-8589 鹿児島県与次町三丁目8番15号  
電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2830

採水年月日	令和6年5月8日		8時31分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 高平浄水場 麦生配水池系 (採水地点) 麦生ゲートボール場						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 22.0℃		(水温) 19.6℃	(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.015mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.009mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	5.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度未満	5度以下				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県 第11240012540号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 誠

〒890-8589 鹿児島市中央区三丁目8番15号

電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		8時42分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 鯛之川浄水場 鯛之川配水池系 (採水地点) 神山小学校							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 20.5℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.9度	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		-以下余白-				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.15mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.019mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.11mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	4.6mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	6.3	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240012550 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会



〒890-8589 鹿児島市中央通り 丁目8番15号  
電話 099-253-8956 FAX 099-255-2850

採水年月日	令和6年5月8日		8時55分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 原浄水場 原配水池系 (採水地点) 松本 宅						
水質区分	(区分) 浄水		(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法			
検査分類	水質基準 (省略不可能+追加項目)						
採水者	(氏名) 橋口 貢		(所属) *****				
採水時	(気温) 23.0℃		(水温) 21.3℃	(残留塩素) 0.1mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.08mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.014mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.017mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	6.4mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.4	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	1.3度	5度以下				
判定 (水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。							
検査期日	令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日						
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治						



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島試 第 11240012560 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会

〒890-8589 鹿児島市水戸町三丁目8番15号

電話 099-253-8936(代表) 099-255-2880

採水年月日		令和6年5月8日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 尾之間浄水場 尾之間配水池系 (採水地点) 保食神社							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 橋口 貢		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 19.8℃		(残留塩素) 0.3mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.09mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.017mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.021mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.010mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.4	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	1.0度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日	令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日								
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号								
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号								
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治								



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島県薬試 第11240012570号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市中央区下町8番15号  
電話 099-253-8959 (FAX) 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		10時07分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 小島浄水場 小島配水池系 (採水地点) 小島地区墓地							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.4℃		(水温) 21.8℃		(残留塩素) 0.6mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	色度	0.5度未満	5度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	23	濁度	0.2度未満	2度以下		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下		—以下余白—				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.39mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.009mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.006mg/L	0.03mg/L以下						
9	ジブromokロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
13	ブromokロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブromホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	アルミニウム及びその化合物	0.06mg/L	0.2mg/L以下						
17	塩化物イオン	6.6mg/L	200mg/L以下						
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4mg/L	3mg/L以下						
19	pH値	5.9	5.8以上8.6以下						
20	味	異常なし	異常でないこと						
21	臭気	異常なし	異常でないこと						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県 第 11240012580 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市幸次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8959 (受付) 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		9時53分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 上之牧浄水場 上之牧配水池系 (採水地点) 恋泊バス停前							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 24.1℃		(水温) 18.9℃		(残留塩素) 0.4mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.003mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.006mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	7.2mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.6	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.5度未満	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							





# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240012590 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



会長 小田原 一哉

〒890-8589 鹿児島市身次郎一丁目8番15号

電話 099-253-8856 099-255-2860

採水年月日		令和6年5月8日		9時44分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 平内浄水場 平内配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水 (水道種類) 上水道 (検査目的) 水道法							
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次				(所属) *****			
採水時		(気温) 23.5℃		(水温) 18.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.06mg/L未満	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.005mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.008mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
13	ブロモジクロロメタン	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
14	ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.9mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.7	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.6度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島県試 第 11240012600 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



〒890-8589 鹿児島市専次町二丁目8番15号

電話 099-253-8955 (受付) 099-255-2856

採水年月日		令和6年5月8日		9時30分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 湯泊浄水場 湯泊配水池系 (採水地点) 消防詰所							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.7℃		(水温) 21.6℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.006mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.012mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	8.3mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	7.0	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	0.6度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 8 4 9 番地 2 0 号

鹿児島薬試 第 11240012610 号

発行日 令和6年5月27日

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

公益社団法人



鹿児島県薬剤師会  
会長 小田原 一夫

〒890-8589 鹿児島市中央町一丁目8番16号  
電話 099-253-8854(受付) 099-255-2850

採水年月日		令和6年5月8日		9時15分		天候(前日) 晴		(当日) 晴	
施設の名称		(名称) 屋久島町上水道事業 中間浄水場 中間配水池系 (採水地点) ガジュマル公園前							
水質区分		(区分) 浄水		(水道種類) 上水道		(検査目的) 水道法			
検査分類		水質基準(省略不可能+追加項目)							
採水者		(氏名) 藤原 英次		(所属) *****					
採水時		(気温) 22.5℃		(水温) 19.7℃		(残留塩素) 0.2mg/L			
NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		-以下余白-				
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下						
5	塩素酸	0.07mg/L	0.6mg/L以下						
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下						
7	クロロホルム	0.010mg/L	0.06mg/L以下						
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下						
9	ジプロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下						
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下						
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下						
12	トリクロロ酢酸	0.005mg/L	0.03mg/L以下						
13	プロモジクロロメタン	0.004mg/L	0.03mg/L以下						
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下						
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下						
16	塩化物イオン	6.5mg/L	200mg/L以下						
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7mg/L	3mg/L以下						
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下						
19	味	異常なし	異常でないこと						
20	臭気	異常なし	異常でないこと						
21	色度	1.0度	5度以下						
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。									
検査期日		令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日							
検査機関		公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号							
検査責任者		水質検査部門管理者 有村 賢治							



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20号

鹿児島薬試 第 11240012620 号

依頼者 屋久島町上水道事業  
屋久島町長 荒木 耕治 様

発行日 令和6年5月27日

公益社団法人



会長 小田原 一弘  
〒890-8589 鹿児島市舟次町一丁目8番15号  
電話 099-253-8989(代表) 099-255-2859

採水年月日	令和6年5月8日	8時57分	天候(前日) 晴	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 屋久島町上水道事業 栗生浄水場 栗生配水池系 (採水地点) 消防詰所			
水質区分	(区分) 浄水	(水道種類) 上水道	(検査目的) 水道法	
検査分類	水質基準(省略不可能+追加項目)			
採水者	(氏名) 藤原 英次	(所属) *****		
採水時	(気温) 22.3℃	(水温) 20.1℃	(残留塩素) 0.2mg/L	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	NO	検査項目名	検査結果	基準値
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	22	濁度	0.2度未満	2度以下
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		一以下余白一		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1mg/L未満	10mg/L以下				
5	塩素酸	0.10mg/L	0.6mg/L以下				
6	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下				
7	クロロホルム	0.007mg/L	0.06mg/L以下				
8	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下				
9	ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下				
10	臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下				
11	総トリハロメタン	0.014mg/L	0.1mg/L以下				
12	トリクロロ酢酸	0.003mg/L	0.03mg/L以下				
13	プロモジクロロメタン	0.005mg/L	0.03mg/L以下				
14	プロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下				
15	ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下				
16	塩化物イオン	8.1mg/L	200mg/L以下				
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6mg/L	3mg/L以下				
18	pH値	6.9	5.8以上8.6以下				
19	味	異常なし	異常でないこと				
20	臭気	異常なし	異常でないこと				
21	色度	0.5度	5度以下				

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

検査期日	令和6年5月8日 ~ 令和6年5月27日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者 有村 賢治

